

Allgemeine Informationen für Neue Kunden

RP Analytic

RP Analytic bietet Ihnen als Labordienstleister eine Vielzahl von Untersuchungen an. Die verschiedenen Untersuchungen müssen immer von einem Arzt oder (anerkannten) Therapeuten beauftragt werden. Auf dem Auftragsformular finden Sie alle Untersuchungen, die wir für Sie durchführen. Dieses finden Sie im internen Bereich auf [unserer Website](#) unter Downloads.

Auftragsformular und Testmaterial bestellen

Die Bestellung von Auftragsformularen und Testmaterial ist einfach über den internen Bereich [unseres Online-Shops](#) möglich. Das Testmaterial wird Ihnen kostenlos zugesandt. Wenn Sie möchten, dass das Testmaterial direkt an den Patienten gesendet wird, werden jedoch zusätzliche Versandkosten fällig.

Information zur Untersuchung und die ärztliche Beratung

Erläuterungen zu den Untersuchungen finden Sie auf der Website unter [Dienstleistungen – RP Analytic – Untersuchungen](#) oder [Parameter](#). Als Arzt oder Therapeut können Sie Ihre Fragen auch an unsere medizinischen Berater richten. Die Bürozeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr. (Diese Tage und Zeiten können während der niederländischen Ferienzeiten abweichen.)

Auftragsbestätigung und Ergebnisse

Sobald die Probe bei uns eingetroffen ist und verarbeitet wurde, erhalten Sie und der Patient eine Auftragsbestätigung, auf der die Preise nochmal ersichtlich sind. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei noch nicht um eine Rechnung handelt. Diese wird erst versandt, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Die Ergebnisse werden über eine verschlüsselte E-Mail verschickt. Es werden keine Ergebnisse direkt an den Patienten geschickt. Es ist aber möglich, eine andere E-Mail-Adresse von Ihnen anzugeben, an die nur Ergebnisse gesendet werden.

RP- Supplements

RP-Supplements entwickelt therapeutisch relevante Nahrungsergänzungsmittel, die in zelluläre, intestinale und orthomolekulare Regulationsprodukte unterteilt sind. RP-Produkte unterstützen die Patienten, damit zelluläre Prozesse wieder besser ablaufen können.

Bestellung der Produkte

Sie können Produkte in unserem [Online-shop](#) oder auf der deutschen Partnerseite www.oligos-online.com bestellen. Wenn Ihre Patienten Produkte bei uns in den Niederlanden direkt bestellen möchten, können diese auch eine E-Mail an info@rpsanitashumanus.com schreiben oder ebenfalls auf www.oligos-online.com bestellen. Die Schnellübersicht aller Produkte finden Sie ebenfalls im internen Bereich auf der Website unter [Downloads](#). Broschüren zu den einzelnen Produkten können Ihnen in gedruckter Version oder als Online-Version zur Verfügung gestellt werden. Bestellen Sie diese in Deutsch bei info@rpsanitashumanus.com

RP Academy

Die RP-Akademie zielt darauf ab, Komplementär- und Schulmedizin zusammenzubringen, mit dem Schwerpunkt "menschliche Gesundheit". In unseren Seminaren, Webinaren, Symposien und Kursen teilen wir die neuesten diagnostischen und therapeutischen Erkenntnisse mit Ärzten und Therapeuten.

Auf der Website unter [Dienstleistungen - RP Academy](#) finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Trainingsaktivitäten. Hier wird auch angezeigt, ob ein Kurs ausgebucht ist. Ein Zertifikat wird nur ausgestellt, wenn der Aktivität vollständig absolviert wurde.


Informationen zum Auftragsformular und zum Testmaterial

Um eine reibungslose und korrekte Bearbeitung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Auftragsformular sorgfältig ausgefüllt und das richtige und dazugehörige Testmaterial mitgeschickt wird. In diesem Dokument finden Sie alle Informationen, die Sie zum korrekten Ausfüllen des Auftragsformulars benötigen und können auch mehr über das entsprechende Testmaterial lesen. Füllen Sie am besten das Auftragsformular immer zusammen mit Ihrem Patienten aus.

Auftragsformular

Die Auftragsformulare sind für den Auftragsteller personalisiert. Sie finden **Ihre** Angaben oben links auf dem Auftragsformular (siehe Abbildung unten im blauen Kasten). Direkt unter Ihren Daten (grüner Kasten) geben Sie an, ob Sie die Ergebnisse per E-Mail und/oder per Post erhalten möchten. Wenn Sie nichts ankreuzen, erhalten Sie die Ergebnisse automatisch per E-Mail. Die Ergebnisse werden nur an den Therapeuten weitergegeben, Ihr Patient erhält von uns keine Ergebnisse.

Darüber hinaus bitten wir um eine Unterschrift des Patienten, mit der die angeforderten Untersuchungen und die damit verbundenen Bearbeitungskosten (roter Kasten) beauftragt werden.

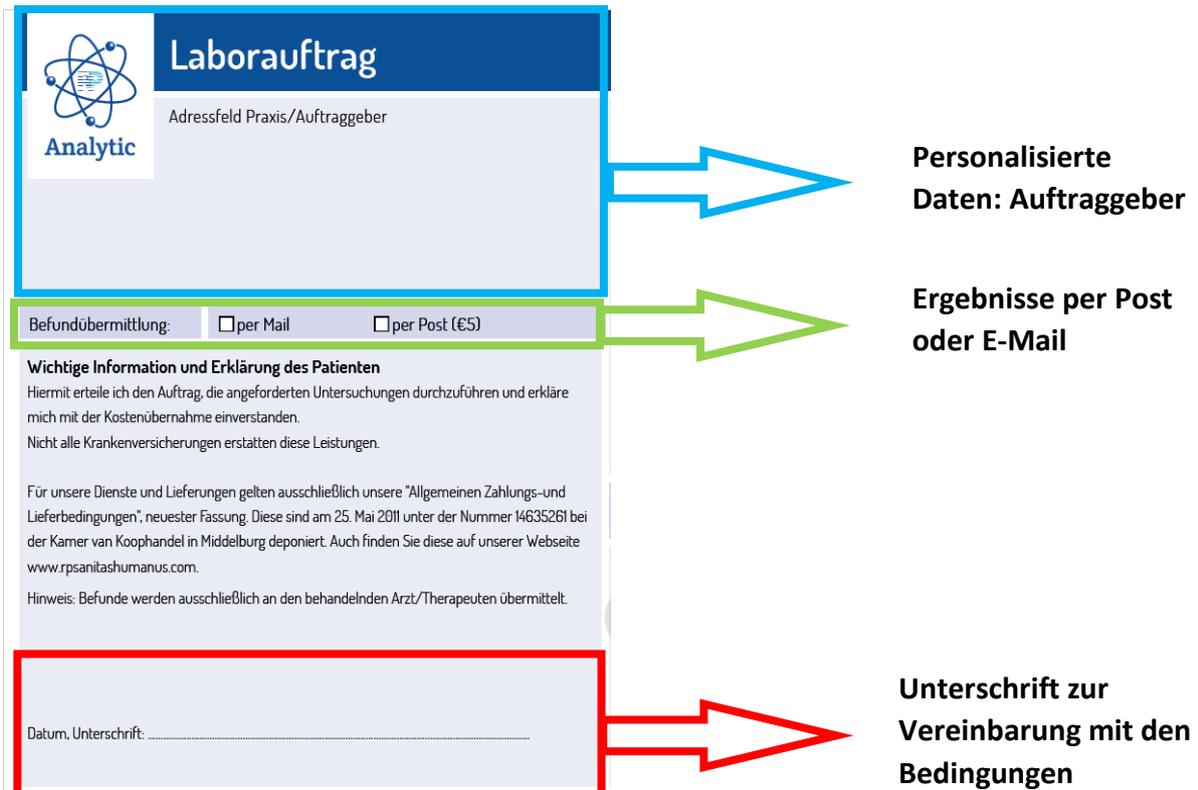

The diagram shows a laboratory order form with three highlighted sections and corresponding callouts:

- Blue box:** Contains the Analytic logo and the title "Laborauftrag". Below it is a field for "Adressfeld Praxis/Auftraggeber". A blue arrow points to the text "Personalisierte Daten: Auftraggeber".
- Green box:** Contains the "Befundübermittlung:" section with two options: per Mail and per Post (€5). A green arrow points to the text "Ergebnisse per Post oder E-Mail".
- Red box:** Contains the "Datum, Unterschrift:" field. A red arrow points to the text "Unterschrift zur Vereinbarung mit den Bedingungen".

Wichtige Information und Erklärung des Patienten
Hiermit erteile ich den Auftrag, die angeforderten Untersuchungen durchzuführen und erkläre mich mit der Kostenübernahme einverstanden.
Nicht alle Krankenversicherungen erstatten diese Leistungen.
Für unsere Dienste und Lieferungen gelten ausschließlich unsere "Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen", neuester Fassung. Diese sind am 25. Mai 2011 unter der Nummer 14635261 bei der Kamer van Koophandel in Middelburg deponiert. Auch finden Sie diese auf unserer Webseite www.rpsanitashumanus.com.
Hinweis: Befunde werden ausschließlich an den behandelnden Arzt/Therapeuten übermittelt.

Patientendaten eingeben

Patienteninformationen müssen oben rechts im Auftragsformular angegeben werden. Die Patientendaten sind in zwei Teile unterteilt: **Einen obligatorischen Teil** (roter Rahmen) und **einen nicht obligatorischen Teil** (grüner Rahmen). Der erste Teil muss immer ausgefüllt werden, der zweite Teil nur, wenn die Rechnung an den Patienten geschickt werden soll. Kreuzen Sie immer an, ob Sie die Rechnung an die Praxis oder an den Patienten senden möchten.

Zur Ausführung einer Untersuchung benötigen wir alle unten angeführten Patientendaten. Bitte die Patientendaten in Druckschrift ausfüllen.

Patientennummer (wenn bekannt):

Geburtsdatum:

Vorname: männl. weibl.

Nachname:

E-mail:
(Auftragsbestätigung und/oder Rechnung)

Abnahmedatum der Probe:

Rechnung per Praxis Per Post (€5)
E-Mail an: Patient, bitte alle Felder hierunter ausfüllen

Straße:
+ Hausnummer

PLZ:

Ort:

Land:

Telefon:

Pflichtfeld
Bitte ausfüllen

RECHNUNG AN?
Treffen Sie Ihre Wahl

RECHNUNG AN
DEN PATIENTEN!
Füllen Sie dieses
Feld vollständig

Das Labor benötigt mindestens ein Geburtsdatum, einen Namen und ein Geschlecht, um einen Auftrag verarbeiten zu können. Wenn weder auf dem Auftragsformular noch auf dem Testmaterial Daten vorhanden sind, wird das Material als anonym betrachtet und vernichtet. Sie werden dann per E-Mail benachrichtigt.

Wenn Ihr Patient bereits eine Untersuchung bei uns hat machen lassen, wurde ihm eine Patientennummer zugewiesen. Sie finden diese Patientennummer oben rechts im Ergebnisfeld. Wenn Sie die Patientennummer für spätere Anfragen auf dem Auftragsformular eingeben, ist es nicht erforderlich, die Adressdaten einzugeben. Es ist jedoch immer erforderlich, auf dem Auftragsformular zusätzlich zur Patientennummer den Namen und das Geburtsdatum des Patienten einzutragen.

Rechnung an den Patienten

RP Sanitas Humanus versendet die Rechnungen digital. Wenn die Rechnung an den Patienten geht, bitten wir Sie, die E-Mail-Adresse des Patienten klar und leserlich einzugeben. Da die Adressdaten für die Rechnungsstellung obligatorisch sind, benötigen wir auch die Adressdaten des Patienten. Geben Sie daher zusammen mit Ihrem Patienten die E-Mail-Adresse und die Adressdaten vollständig und

leserlich ein. Wenn Sie oder der Patient die Rechnung lieber per Post erhalten möchten, entstehen zusätzliche Kosten.

Rechnung per
E-Mail an:

Praxis

Per Post (€5)

Patient, bitte alle Felder hierunter ausfüllen

Empfangsbestätigung

Sie und der Patient erhalten eine Auftragsbestätigung, sobald wir das Material erhalten und verarbeitet haben. In der Regel erhalten Sie die Auftragsbestätigung einen Arbeitstag nach Empfang des Materials. Aufträge können nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Wenn das Testmaterial unvollständig oder falsch abgenommen oder das Auftragsformular nicht vollständig ausgefüllt wurde, erhalten Sie eine E-Mail direkt vom Labor. Wenn ein Teil des Auftrags abgelehnt wurde, werden die verbleibenden Untersuchungen verarbeitet und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung.

Innerhalb von 6 Monaten erneut testen

Nach Eingabe der Patientendaten finden Sie zunächst eine Überschrift "Kontrolluntersuchung (Voruntersuchung nicht älter als 6 Monate)". Die Vision von RP Analytic in Bezug auf die Diagnose lautet: **Messen heißt wissen**. Da das Testen auch während und nach der Behandlung wichtig ist, erhalten Sie einen Rabatt von 20%, wenn Sie einen Parameter erneut kontrollieren lassen.

Kontrolluntersuchung (Voruntersuchung nicht älter als 6 Monate): ja nein Auftragsnummer(n): (erforderlich)
Sie erhalten 20% Rabatt auf Kontrolluntersuchungen. Voraussetzung: die Voruntersuchung(en) sind in den letzten sechs Monaten bei RP Sanitas Humanus durchgeführt worden (einzeln oder als Untersuchungsprogramm) und Sie geben die Auftragsnummer(n) der Voruntersuchung(en) an.

Mit diesem erneuten Test sind allerdings eine paar Bedingungen verbunden:

- Der erneute Test muss innerhalb von 6 Monaten nach dem vorherigen Test beauftragt werden.
- Die Untersuchungsnummer der vorherigen Untersuchung muss eingegeben werden. Sie finden diese Nummer oben rechts im Ergebnisfeld der entsprechenden Untersuchung.
 - Fordern Sie erneute Tests mehrerer Untersuchungsnummern auf einmal an? Dann stellen Sie bitte sicher, dass alle Untersuchungsnummern notiert sind. Sie erhalten nur einen Rabatt auf die angegebenen Untersuchungsnummern.
- Der Rabatt gilt nur für die gleiche Untersuchung (als Teil eines Pakets oder als separater Parameter).
- Der Rabatt gilt nicht für empfohlene zusätzliche Untersuchungen.

Untersuchungen ankreuzen

Wenn alle Informationen eingegeben wurden, können Sie die erforderlichen Untersuchungen ankreuzen. Das Auftragsformular ist thematisch gegliedert. Dies bedeutet, dass die Materialtypen (Fäkalien, Blut usw.) gemischt sind. Hinter jeder Untersuchung ist angegeben, welches Material oder welches Testkit benötigt wird. Für einige Pakete werden unterschiedliche Testkits gebraucht.

Darmtherapiescreening
Verdauung, pH, residente und transiente Darmbiota, Mykologie, virulente Faktoren Darmbiota, *Helicobacter pylori*, TFT parasitologie, Sekretorisches IgA, Beta-Defensin 2, Alpha-1-Antitrypsin, EPX, Histamin, Pankreas-Elastase, Tryptophan, Zonulin, qualitativ; Calprotectin, Lactoferrin, Hämoglobin, Transferrin



Stuhl
Histamin
TFT

Wenn ein Paket aus mehreren Testkits besteht, bitten wir Sie, es zusammen mit einem Auftragsformular in einem Versandumschlag zu senden. Ist ein Auftrag unvollständig oder wurde eine Komponente falsch übernommen, werden die eventuell durchgeführten Untersuchungen separat durchgeführt. Dies bedeutet, dass der Paketpreis storniert und der Preis der einzelnen Untersuchung berechnet wird.

Wenn Sie die anderen Teile nachträglich ausführen lassen möchten, können Sie die entsprechenden Materialien / Testkits mit einem neuen Auftragsformular zusenden und ankreuzen, welche Untersuchungen noch benötigt werden. Diese Komponenten können dem zuvor angeforderten Paket nicht mehr hinzugefügt werden. Der Paketrabatt erlischt auch, sobald die tests separat durchgeführt und die Bearbeitungskosten erneut in Rechnung gestellt werden.

Untersuchungsprogramme

Wenn das Untersuchungsprogramm aus mehreren Testkits besteht aber unvollständig oder falsch abgenommen wurde, werden nur die Untersuchungen durchgeführt, die mit dem verwertbaren Material möglich sind. Diese Untersuchungen werden dann separat berechnet.

Patientenerklärung

Für einige Untersuchungen ist eine Patientenerklärung für DNA-Tests erforderlich. Sie erkennen diese

Untersuchungen an folgendem Symbol:  Die Erklärung kann auf unserer Website in den 'Downloads - Patientenerklärung DNA-Test'

https://de.rpsanitashumanus.com/data/cms_uploads/module_document/Patientenerklärung%20DNA-Test.pdf heruntergeladen werden.

Blutentnahme mit RP Analytic

Einige Untersuchungen müssen innerhalb einer bestimmten Zeit durchgeführt werden. Blut Tests können daher nur bei RP Analytic in Kamperland entnommen werden. Sie erkennen diese Untersuchungen an * oder ** hinter der Untersuchung.

* Zur Bestimmung einzelner Elemente ist ein kleines Blutbild erforderlich. Das kleine Blutbild wird automatisch ausgeführt und berechnet.

Kleines Blutbild mit Spurenelementen

Bei einzelnen Spurenelementen stehen *** hinter der Untersuchung. Dies bedeutet, dass dem Test ein kleines Blutbild hinzugefügt wird. Dies ist notwendig, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen. Wenn mehrere Elemente angefordert werden, wird das kleine Blutbild nur einmal berechnet. Diese Untersuchungen können jederzeit durchgeführt werden.

Therapieplan

Auf der Rückseite des Formulars können Sie angeben, ob Sie einen Therapieplan wünschen. Hierfür bieten wir drei Optionen an: keine, standardisierte oder individuelle.

Therapieplan

Nein

Automatisiert

Individuell (kostenpflichtige Leistung, siehe Preisliste.)

Sie erhalten einen vollständigen Therapieplan mit Zeitplanung und Einnahmeschema. Um einen individuellen Therapieplan zu erstellen, benötigen wir eine so sorgfältig wie möglich ausgefüllte Anamnese (siehe hierunter). Auch kann es sein, dass sich einer unserer Spezialisten bei Ihnen meldet, um noch offene Fragen abzustimmen.

Ein automatisch generierter Therapieplan, basierend auf den Ergebnissen, ist standardisiert. Ein standardisierter Therapieplan ist nicht für jedes Ergebnis möglich.

Der individuelle Therapieplan ist ein speziell für Ihren Patienten geschriebener Therapieplan. Um dies aufstellen zu können, ist es notwendig, dass Sie die Anamnese vervollständigen und ggf. mit bisherigen Ergebnissen ergänzen. Mit diesem Therapieplan sind zusätzliche Kosten verbunden, die Sie der Preisliste entnehmen können.

Wenn Sie sich für einen individuellen Therapieplan entscheiden, erhalten Sie das Ergebnis erst nach Abschluss der Untersuchung. Der medizinische Berater wird sich dann innerhalb von zwei Arbeitstagen mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen. Wenn Anamnese und Untersuchungsergebnis ausreichen, um einen individuellen Therapieplan zu erstellen, erhalten Sie den individuellen Therapieplan innerhalb von fünf Arbeitstagen.

RPSH Ernährungs Screening-Intoleranz IgG-IgG4

Das RPSH Ernährungs Screening Intoleranz IgG-IgG4 besagt, dass Sie drei Serumröhrchen einreichen müssen. Diese Röhrchen werden benötigt, wenn Sie nach dem Vorscreening ein Follow-up-Screening durchführen möchten. Wenn Sie drei Serumröhrchen direkt bei der ersten Anwendung einreichen, ist es nicht erforderlich, nach dem Vorscreening neues Blut für die nachfolgenden Screenings einzusenden.

RPSH- Nahrungsmittelscreening Intoleranz IgG-IgG4 Testkit

Material: 3x Serum. Innerhalb von 1 Monat nach Durchführung des Präscreenings ist für die weiterführende Diagnostik kein neues Material notwendig.

Wenn Sie nach dem Vorscreening ein Follow-up durchführen lassen möchten, können Sie bis zu einem Monat nach Beginn des Vorscreenings einen Follow-up-Auftrag stellen. Das Startdatum und die Untersuchungsnummer finden Sie oben rechts im Bericht.

		Befund
Auftrag	Patient	
190430999	B. Patient 1-10-1971	

Sie können eine Folgeanforderung einreichen, indem Sie den Anhang ausfüllen, der mit dem Ergebnis der Voruntersuchung gesendet wird. Hier können Sie angeben, welche Folgeuntersuchungen durchgeführt werden sollen. Sie können diesen Anhang senden, indem Sie das Ergebnis der Voruntersuchung per E-Mail beantworten oder eine E-Mail an laboratorium@rpsanitashumanus.com senden.

Bitte füllen Sie alle Daten vollständig aus

Name Patient:
Geburtsdatum Patient:

Untersuchungsnummer:
Rechnung an Patient: ja nein

Auftraggeber und Patient stimmen der Übernahme der entstehenden Kosten der angekreuzten Untersuchungen zu.

Nahrungsmittelscreening Intoleranz*

- IgG Nahrungsmittelscreening Klein (24 Nahrungsmittel)
- IgG Milch und Eier Screening (24 Nahrungsmittel)
- IgG Getreide und Nuss Screening (40 Nahrungsmittel)
- IgG Fleisch und Fisch Screening (40 Nahrungsmittel)
- IgG Früchte und Gemüse Screening (88 Nahrungsmittel)
- IgG Daily's Screening (88 Nahrungsmittel)
- IgG Nahrungsmittelscreening Groß (280 Nahrungsmittel)

- IgG4 Nahrungsmittelscreening Klein (24 Nahrungsmittel)
- IgG4 IgG Milch und Eier Screening (24 Nahrungsmittel)
- IgG4 Getreide und Nuss Screening (40 Nahrungsmittel)
- IgG4 Fleisch und Fisch Screening (40 Nahrungsmittel)
- IgG4 Früchte und Gemüse Screening (88 Nahrungsmittel)
- IgG4 Daily's Screening (88 Nahrungsmittel)
- IgG4 Nahrungsmittelscreening Groß (280 Nahrungsmittel)

Wenn Sie eine Folgeuntersuchung der **IgE Nahrungsmittel/Inhalationsallergie** ausführen lassen möchten, dann bitten wir Sie, 2 neue Serumröhrchen zu uns zu senden.

Den vollständig ausgefüllten Nachforderungsauftrag können Sie senden an: laboratorium@rpsanitashumanus.com

Weitere Informationen zum RPSH Ernährungs Screening IgG-IgG4 finden Sie auf unserer Website unter <https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/untersuchungen/>

Testmaterial

Die Testmaterialien sind in Zip-Beuteln verpackt und werden pro Sorte in einer größeren Plastiktüte verpackt. Die Versandumschläge werden separat geliefert. Diese sind für die Niederlande, Belgien und Deutschland. Jeder Reißverschlussbeutel enthält neben dem Testmaterial auch die Anweisung zur Abnahme. Die meisten Anweisungen sind zweisprachig: Niederländisch und Deutsch.



Jedes Testkit befindet sich in einem separaten Reißverschlussbeutel. Auf diese Weise können Sie sofort sehen, welchen Reißverschlussbeutel Sie für die gewünschte Untersuchung benötigen. Anschließend nehmen Sie den Versandumschlag und das Auftragsformular separat dazu. Sie stellen dem Patienten die erforderlichen Reißverschlussaschen, das Auftragsformular und den Versandumschlag zur Verfügung. Nachdem das richtige Untersuchungsmaterial entnommen wurde, sendet der Patient alles in dem mitgegebenen Versandumschlag an RP Analytic.

Diese Methode macht es einfach, verschiedene Untersuchungen zu kombinieren. Alle Stuhluntersuchungen (z. B. Stuhlröhrchen + TFT-Set + Histaminröhrchen) sowie alle Blutuntersuchungen (z. B. Serumröhrchen + EDTA-Röhrchen) können in einem Versandumschlag verschickt werden. Auf dem Auftragsformular ist hinter der Untersuchung angegeben, welches Testkit für die Untersuchung erforderlich sind. Hinweis: Manchmal sind mehrere Sets erforderlich!

Darmgesundheit	Testkit
<input type="checkbox"/> Intestinale Mikrobiologie -Basis Verdauung, pH, residente und transiente Darmbiota, Mykologie	Stuhl
<input type="checkbox"/> Basisscreening Darm Verdauung, pH, residente und transiente Darmbiota, Mykologie, virulente Faktoren Darmbiota, Sekretorisches IgA, Beta-Defensin 2, Alpha-1-Antitrypsin, EPX, qualitativ; Calprotectin, Lactoferrin, Hämoglobin, Transferrin	Stuhl
<input type="checkbox"/> Darmtherapiescreening Verdauung, pH, residente und transiente Darmbiota, Mykologie, virulente Faktoren Darmbiota, <i>Helicobacter pylori</i> , TFT parasitologie, Sekretorisches IgA, Beta-Defensin 2, Alpha-1-Antitrypsin, EPX, Histamin, Pankreas-Elastase, Tryptophan, Zonulin, qualitativ; Calprotectin, Lactoferrin, Hämoglobin, Transferrin	Stuhl Histamin TFT
Allgemeine Gesundheit	Testkit
<input type="checkbox"/> Säure-/Basenhaushalt Sandertest	Urin Sander
<input type="checkbox"/> Großes Blutbild	EDTA
<input type="checkbox"/> Leber/Pankreas Screening GOT, GPT, GGT, Laktatdehydrogenase, Amylase, Alkalische Phosphatase, Cholinesterase, Bilirubin gesamt, Cholesterin, HDL, Triglyceride, großes Blutbild, Eiweißelektrophorese	Serum EDTA

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Testkits und wichtigen Anmerkungen, die Sie bei der Bestellung und Benutzung der Testkits beachten sollten.

Test Material

Es gibt drei verschiedene Test-Sets für die Entnahme von Fäkalien: ein Stuhl-Röhrchen, ein Histamin-Röhrchen und ein TFT-Set.

Stuhl – Röhrchen

Alle Untersuchungen mit diesem Röhrchen können für Stuhluntersuchungen, wie auf dem Auftragsformular angegeben, durchgeführt werden. Wichtig ist hierbei, dass das Röhrchen mindestens zur Hälfte gefüllt ist. [Demo Stuhlproben Abnahme](#)



Histaminröhrchen

Das Histaminröhrchen ist ein Röhrchen mit Stabilisierungspuffer und einer grün / blauen Kappe. Es ist wichtig, dass nur der Kamm (grüner Teil) mit Kot gefüllt wird. Wenn Sie den grünen Kamm durch die blaue Kappe schieben, werden überschüssige Fäkalien entfernt und das richtige Verhältnis von Fäkalien und Stabilisierungspuffer hergestellt. Es ist wichtig, dass die Kappe vor dem Versand richtig festgezogen



wird. Der Test kann nicht durchgeführt werden, wenn sich zu viele Fäkalien in der Flüssigkeit befinden oder wenn das Röhrchen während des Transports undicht geworden ist.

Nur Histaminuntersuchungen können mit diesem Röhrchen durchgeführt werden. Diese Untersuchung kann separat angefordert werden, ist aber auch in verschiedenen Untersuchungspaketen wie dem Darmtherapie-Screening enthalten.

Dreifach-Stuhl-Test (TFT-Test) Triple Feces Test

Dieses Stuhltestset besteht aus drei Röhrchen, von denen Röhrchen 1 und Röhrchen 3 mit Fixierflüssigkeit gefüllt sind. Bei diesem Test ist es wichtig, dass die Röhrchen an drei verschiedenen Tagen gesammelt werden. Die Zeit zwischen den Abnahmen hängt vom Stuhlgang des Patienten ab. Es können also mehrere Tage zwischen den Abnahmetagen liegen.



Bei den Röhrchen 1 und 3 (mit der Fixierflüssigkeit) ist es wichtig, dass sie nur so lange mit Kot gefüllt werden, bis der Flüssigkeitsspiegel die rote Linie erreicht. Wenn mehr Fäkalien hinzugefügt wurden, werden die Fäkalien nicht richtig fixiert und es besteht die Gefahr auf ein falsches Testergebnis. Es ist daher auch wichtig, dass die Flüssigkeit im Röhrchen verbleibt und nicht weggeschüttet wird. Um Leckagen beim Transport zu vermeiden, muss die Kappe richtig und gerade auf das Rohr geschraubt werden.

Mit diesem Testsatz kann nur eine parasitologische Untersuchung (TFT) durchgeführt werden. Diese Untersuchung kann separat angefordert werden, ist aber auch in verschiedenen Untersuchungspaketen wie dem Darmtherapie-Screening enthalten.

Ein Video können Sie sich hier zum TFT Test anschauen [Demo TFT Test Abnahme](#)

Blutuntersuchungsmaterial

Derzeit gibt es fünf verschiedene Blutröhrchen, die für Untersuchungen bei RP Analytic verwendet werden. Welches Röhrchen Sie für welche Untersuchungen benötigen, erfahren Sie auf dem Auftragsformular hinter der Untersuchung. Stellen Sie immer sicher, dass Sie bei Ihrem Patienten die richtigen Blutabnahmeröhrchen für die Abnahme benutzen.

Serum	EDTA	Heparine	Steriles Röhrchen
			
<p>Nehmen Sie Blut nur von Montag bis Mittwoch ab und senden Sie sie dieses noch am selben Tag.</p>			

Das Serum-Test-Set besteht aus drei Serumröhrchen (orangefarbene Kappe). Dies liegt daran, dass beim RPSH-Ernährungsscreening IgG-IgG4 mehrere Röhrchen benötigt werden, um ein eventuelles nachfolgendes Screening durchführen zu können. Dies hat den Vorteil, dass dem Patient nur einmal Blut entnommen werden muss und dieser somit weniger belastet wird.

Für die anderen Blutröhrchen ist es wichtig, dass diese spätestens am Tag nach der Abnahme bei uns eingehen, da sich sonst die Qualität stark verschlechtert.

Testmaterial Urin

Es gibt mehrere Testkits für Urintests: einen für Urin und vier weitere Testkits mit unterschiedlichen Stabilisierungspuffern.

Urin	Urin HCL	Urin Zitrat	Urin Sander	KPU / HPU
				

Testmaterial Abstrich

Für die vaginale Untersuchung ist ein Abstrich erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie das Testkit länger haben, es immer noch innerhalb des Ablaufdatums liegt.

Das Verfallsdatum finden Sie auf dem Etikett.



Testmaterial Speichel

Für Speicheltests stehen zwei Testkits zur Verfügung: eines mit sieben Röhrchen (Speichel 7) und eines mit drei Röhrchen (Speichel 3).



SPEICHEL 3



SPEICHEL 7

Bei beiden Tests ist es wichtig, dass die Zeit zwischen den Entnahmen nicht länger als zehn Minuten sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Zeiten der Entnahmen auf den Etiketten vermerkt sind und auf dem richtigen Röhrchen angebracht sind.

Alle Speicheluntersuchungen können mit dem Testkit mit sieben Speichelröhrchen durchgeführt werden. Aus dem Testkit mit drei Speichelröhrchen kann nur das große männliche Hormonprofil untersucht werden.

Möchten Sie dass Ihre Patient sowohl einen Test mit Speicheltest-Kit 7 als auch mit 3 durchführt, z. B. ein Cortisol-Tagesprofil und ein großes weibliches Hormonprofil? Dann können wir beide aus dem Testkit mit sieben Speichelröhrchen bestimmen. Es ist nicht erforderlich, das Speicheltestkit 3 zusätzlich zu uns zu senden. Ein Video dazu können Sie sich hier anschauen [Demo Speicheltest](#)

Kompletter Speicheltest




Testmaterial SKB

Mit diesem Testkit erhalten Sie eine "Garage" mit drei "Rutschen". Eine davon ist für die ROTS und die anderen beiden sind für die SKL. Es ist wichtig, dass Sie die Glasträger flach trocknen lassen, bevor Sie diesen in die Garage stellen. Dieser Test sollte im Gegensatz zu den anderen Tests vom Therapeuten und nicht vom Patienten selbst durchgeführt werden.



Wichtig bei ROTS

Die Tropfen müssen ein Gefälle von dick nach dünn haben. Sorgen Sie für mindestens fünf lose Tropfen.

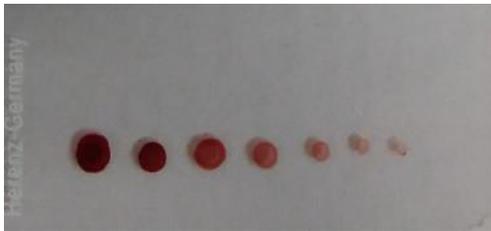

Wichtig bei SKL


Bei der SKL ist es wichtig, dass die Struktur wellig ist und der Druck beim Verteilen nicht zu stark ausgeübt wird. Wenn der Druck zu stark gedrückt wird, brechen die Zellen und das SKL kann nicht beurteilt werden.



Sowohl beim ROTS als auch beim SKL dürfen die Objektträger vorher nicht mit Alkohol gereinigt werden. Lassen Sie den Alkohol, mit dem Sie den Finger desinfizieren, gründlich trocknen, bevor Sie den Fingerstich vornehmen.

Beispiele für falsch entnommene SKB-Proben

Wenn eine Komponente abgelehnt wird (ROTS oder SKL), kann der vollständige SKB-Test nicht durchgeführt werden. Beide Teile müssen dann wieder dem Patienten entnommen werden.

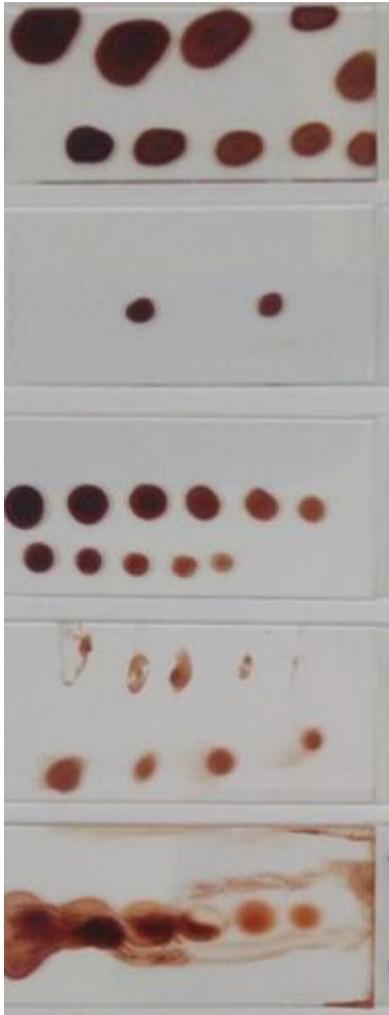

Was kann bei der ROTS Entnahme schief gehen?

- Tropfen zu groß
- Tropfen zu dick
- Zu wenige Tropfen (weniger als fünf)
- Die Tropfen gehen ineinander über

Was kann bei der SKL Entnahme schief gehen?

- Es gibt keine wellige Struktur.
- Zu wenig Blut auf dem Glasträger.

Entnahmebeispiele können Sie auch auf unseren Videos anschauen:

[Demo SKB Test](#)